

## 通过PLC和组态软件收发短信方案


### 一、应用特点：

无需专业知识、无需二次开发，简单接线即可实现 PLC 发短信的功能，并能立刻、自动控制相关设备启停！

### 二、适用场所：

适用于让 PLC 发短信的场合，并能根据 PLC 的输出信号对其他设备进行控制！

### 三、应用图示：

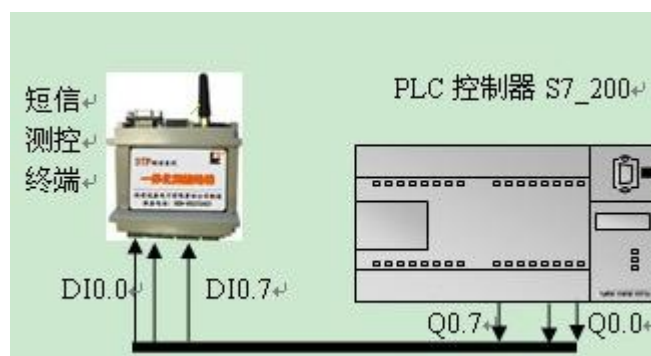

### 四、成功案例：

安防设备上的火灾报警	西安用户	2006 年
UPS 移动基站电源遥测预警	厦门用户	2006 年
电机软启动遥控遥测	西安用户	2007 年
空调变频器遥控遥测	北京用户	2008 年
PH 计远程遥测	上海用户	2008 年
电力设备遥测遥控	许昌用户	2009 年
保险柜防盗预警	山西用户	2009 年
移动基站设备遥测维护	陕西用户	2010 年
空压机房故障短信报警	西安用户	2010 年
矿井环境参数远程监测	西安用户	2011 年
石油管道防盗短信监测	西安用户	2011 年
太阳能光伏组件短信远程监测	上海用户	2012 年
蓄电池组电压短信远程监测	西安用户	2012 年
移动基站光纤设备短信监测	上海用户	2013 年



动物园水池自动补水系统

西安用户 2013 年

## 五、应用方案

 杰控组态与DTP_S09C短信模块	2013/6/28 15:07	文件夹
 杰控组态与DTP_S09C组态例程	2013/6/28 15:07	文件夹
 力控组态与DTP_S09C短信模块	2013/6/28 15:08	文件夹
 力控组态与DTP_S09C组态例程	2013/6/28 15:07	文件夹
 组态王与DTP_S09C短信模块	2013/6/28 15:07	文件夹
 组态王与DTP_S09C组态例程	2013/6/28 15:07	文件夹
 昆仑通泰DTP_S09F+DTD433H远程采集传输	2013/5/20 13:38	文件夹
 组态软件与GPRS透明模块DTP_S09F通信示例说明	2013/3/4 14:49	文件夹
 组态王与S7_200的GPRS远程MODBUS方案	2013/1/31 17:37	文件夹
 组态王定时发短信	2014/7/16 17:44	Adobe Acrobat ... 272 KB
 西门子S7_200与组态王MODBUS无线远...	2013/1/31 17:33	Adobe Acrobat ... 567 KB
 停电短信报警方案	2014/3/25 8:58	Adobe Acrobat ... 106 KB
 水位远程监测短信预警方案	2013/1/18 9:32	Adobe Acrobat ... 215 KB
 水位及水泵远程短信遥控预警方案清单和...	2014/6/26 11:18	Adobe Acrobat ... 72 KB
 水位及水泵远程短信遥控预警方案	2014/6/25 15:37	Adobe Acrobat ... 284 KB
 水库水位远程监测短信预警方案	2014/6/3 9:17	Adobe Acrobat ... 176 KB
 动物园蓄水池水位远程监测短信控制方案	2013/3/7 10:42	Adobe Acrobat ... 386 KB
 PLC收发短信的方案	2012/12/27 17:07	Adobe Acrobat ... 130 KB
 PLC发短信	2014/5/19 9:57	Adobe Acrobat ... 102 KB
 GSM蓄水池水位远程监测解决方案	2011/9/1 15:49	Adobe Acrobat ... 621 KB

## 七、更多信息：

关于短信、彩信、GPRS 及无线通信技术请联系

<http://www.dataie.com/proshow48.html> PLC 专用短信模块

<http://www.dataie.com/proshow50.html> 组态软件专用短信模块